

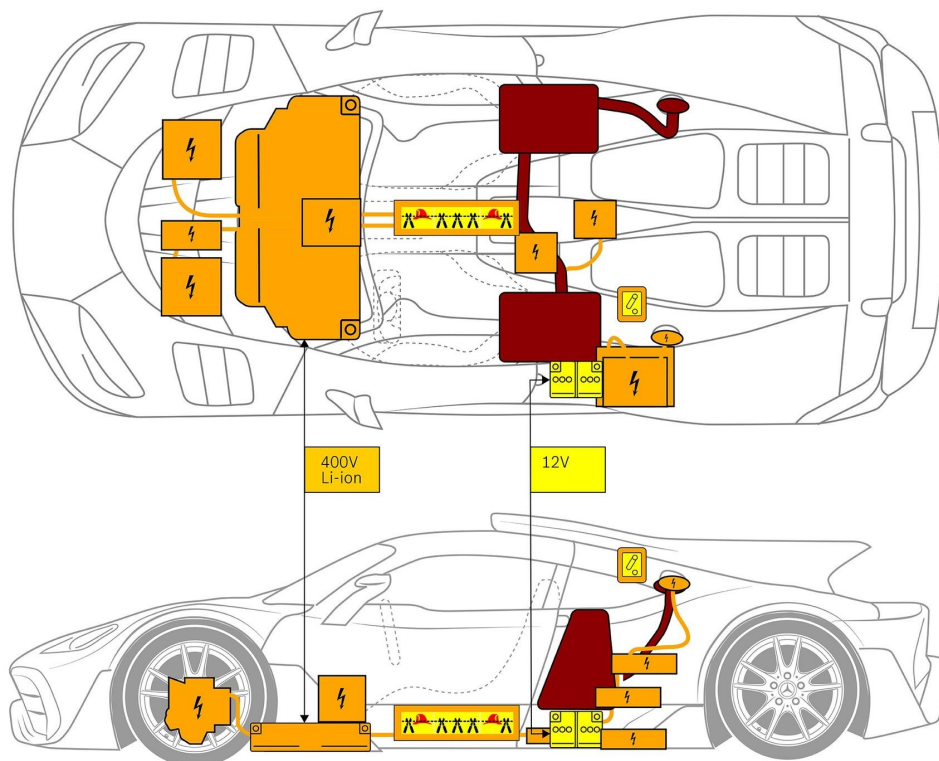
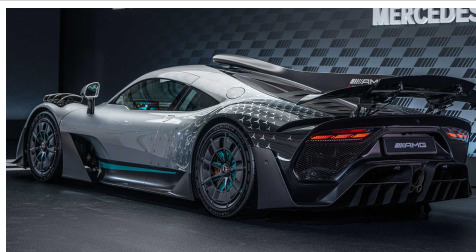


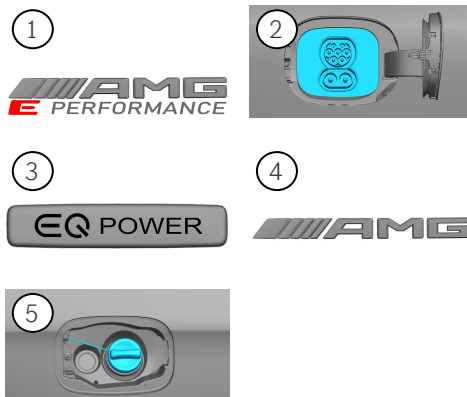

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

1. Identifiering

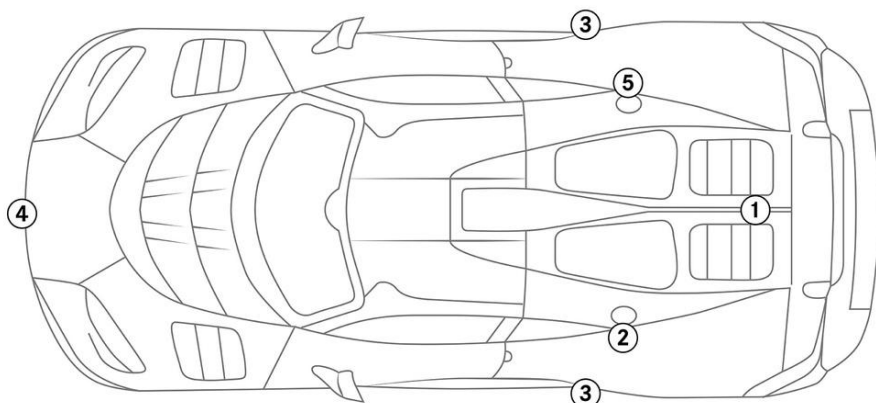

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högspänningssystem




Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.



I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ
högspänningsfrånskiljare

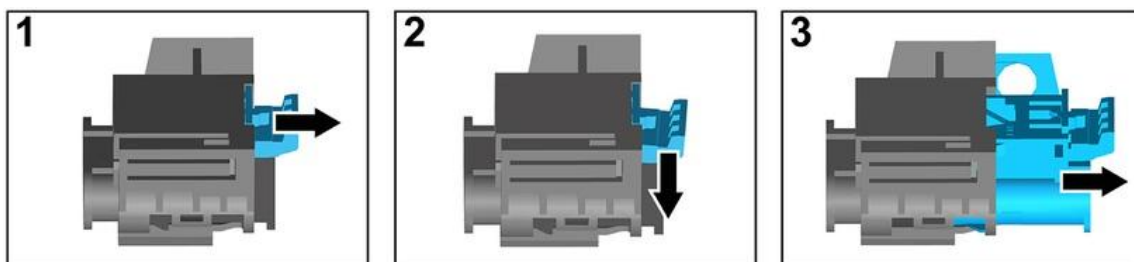

- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren